



AÐ STANDA Í STORMINUM

GUÐMUNDUR INGI ÁSMUNDSSON

FRAMVARÐASVEIT Í FÁRVIÐRI
SAMORKA 23. JANÚAR 2020

Viðvaranir



UNDIRBÚNINGURINN...

Rauð viðvörðun og allar áætlanir virkjaðar...

MÖNNUN

- Aðgerðastjórnun vegna truflanareksturs undirbúin
- Þjónustuaðilar og verktakar í viðbragðsstöðu
- Ákveðin tengivirki mönnuð
- Mönnun stjórnstöðvar og lykilverfa aukin



TÆKI OG VARAEFNI

- Sér útbúin tæki og bifreiðar undirbúin
- Varahlutastaða yfirfarin




SAMRÁÐ OG SAMSKIPTI

- Fundað með veðurfræðingi 2x á dag
- Samskiptaáætlun virkjuð
- Farið var yfir stöðu og viðbragð
- Samband við Almannavarnir

SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR

- Varaafstöðin í Bolungarvík ræst
- Norðursvæði Vestfjarða keyrt sem sjálfstæð eyja
- Neyðarstjórn Landsnets tiltæk

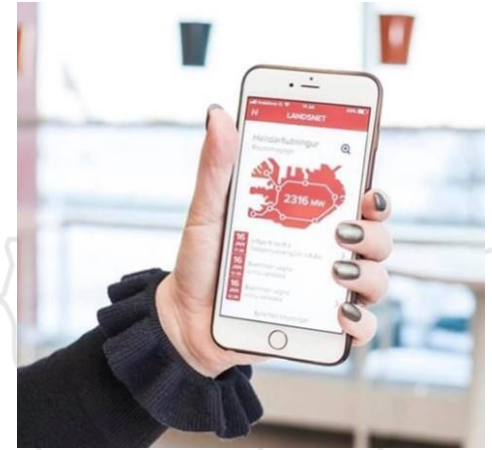



○ TENGIVIRKI
□ STÓRNOTANDI

RAFLÍNUR:


220 kV
132 kV
66 kV
33 kV

ATBURÐARÁSIN...

LANDSNET

Í TÖLUM...

- Um hundrað manns voru við vinnu tengdu veðrinu
- Hátt í 60 möstur, yfir hundrað staurar og um 50 þverslár brotnuðu
- Um 70,30 straumleysismínútur
- Yfir 300 fréttir í fjölmiðlum, 150 tilkynningar í appinu og um 200 færslur á samfélagsmiðlum

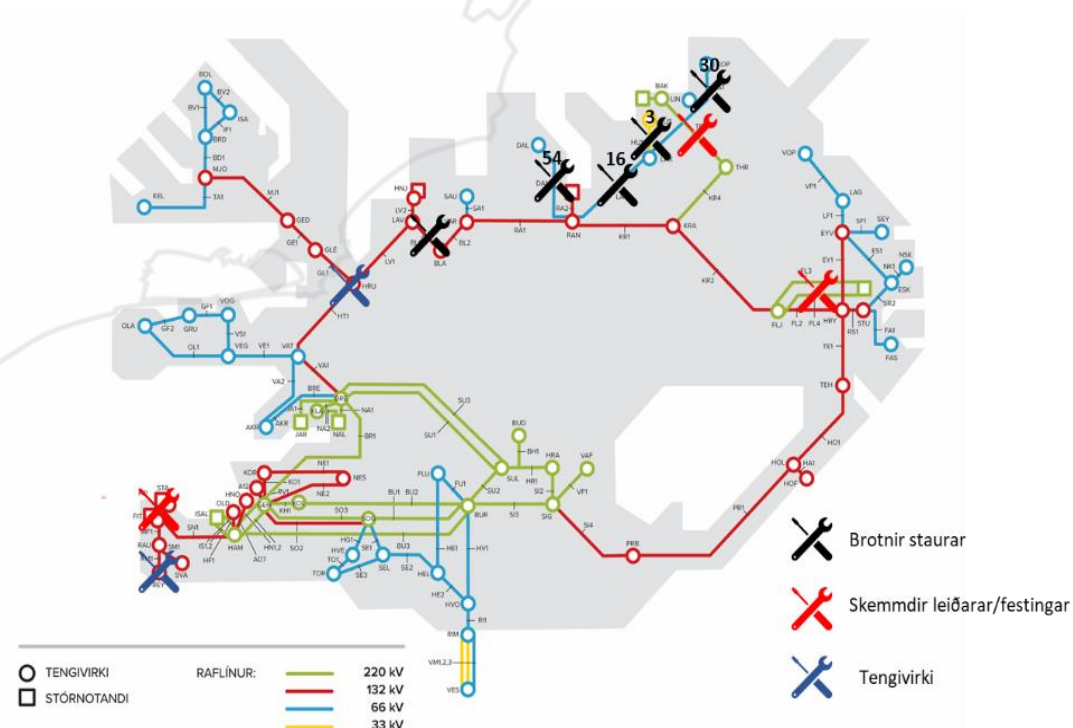

Landsnet - des 2019

DA1 - HU1 - KS1 - FL4



ÞEGAR STORMINN LÆGÐI...

- Ferlarnir og samskiptaáætlanir okkar virkuðu
- Flutningskerfið var laskað, truflanir í kjölfarið
- Ítrekaðar útleysingar voru í tengivirkinu í Hrútatungu
- Taka þurfti Reykjanesvirkjun út í 4 klst. vegna seltu
- Bilun kom upp í einangrurum á Suðurnesjalínu 1
- Bilun kom upp í Fljótsdalslínu 4



EN EFTIR STENDUR...

- Þjóðaröryggi
- Styrking flutningskerfisins – Ný kynslóð
- Tenging landshluta
- Einföldun regluverksins
- Varaafl – uppbygging



FYLGIST MEÐ OKKUR Á ...

